


Z istniejącej tablicy bezpiecznikowej z parteru budynku

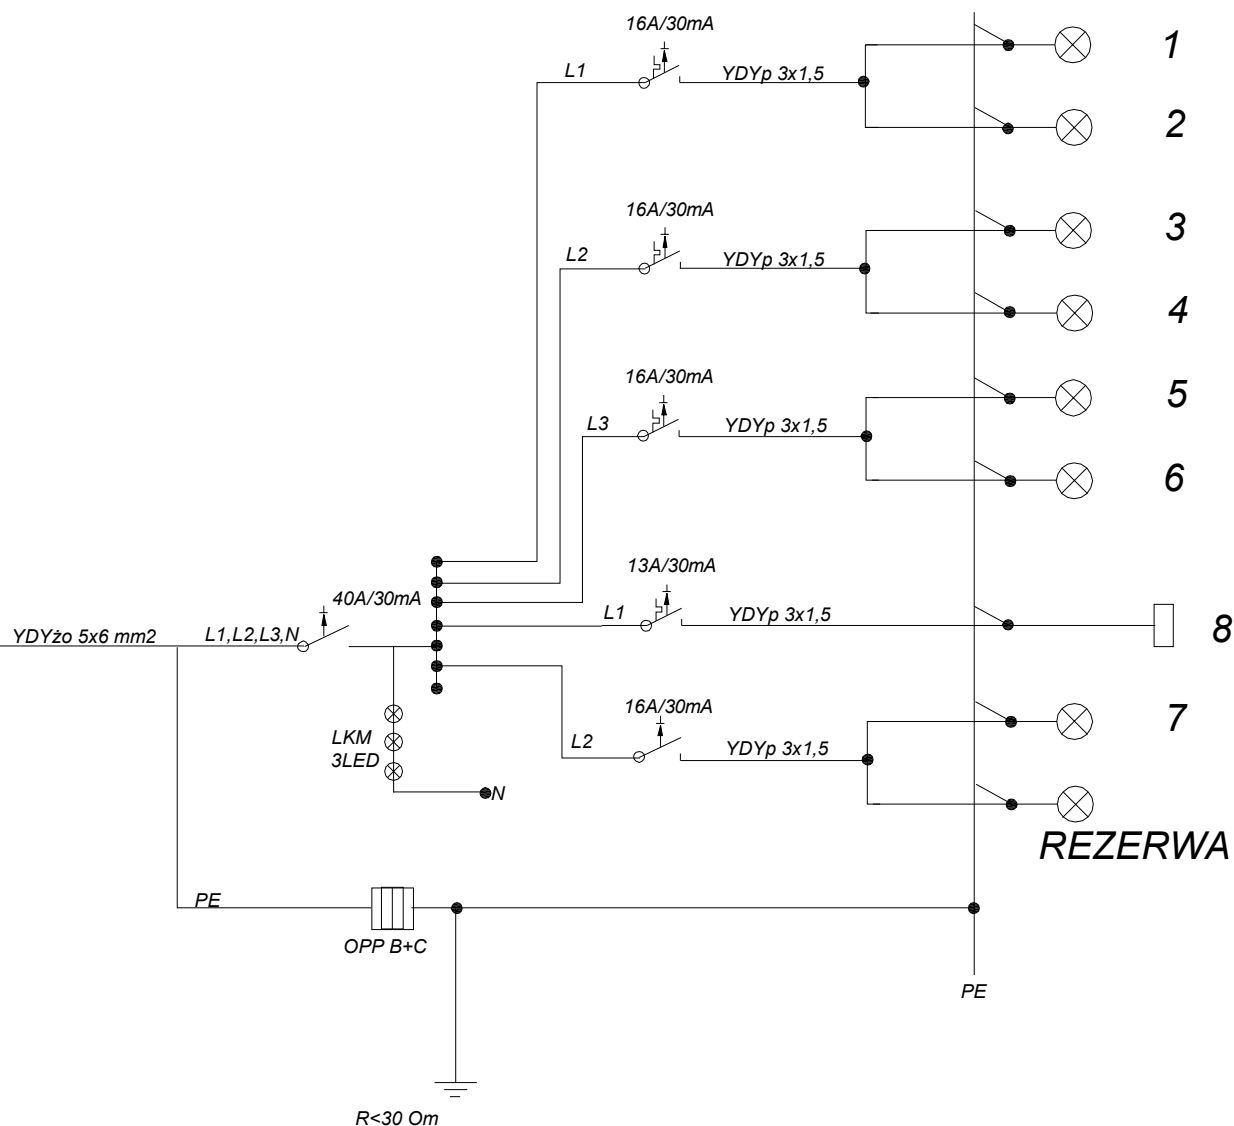

OBWODY OŚWIETLENIA

- 1, pom. SZŁA DYDAKTYCZNA 1
- 2, pom. SALA DYDAKTYCZNA 1
- 3, pom. SZŁA DYDAKTYCZNA 2
- 4, pom. SZŁA DYDAKTYCZNA 2
- 5, pom. ŁAZIENKI I ZAPLECZE, KORYTAŻ
- 6, pom. KLATKA SCHODOWA I GŁÓWNE WEJŚCIE
- 7, pom. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
- 8, Zasilanie centrali oddymiania

OBUDOWA PODTYNKOWA EKINOXE 2x18 Z DRZWIAMI TRANSPARENTNYMI I ZAMKIEM

OBIEKT:	Dostosowanie budynku zespołu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych		
INWESTOR:	Gmina Bestwina 43-512 Bestwina ul. Kościuszki 111		
LOKALIZACJA:	Janowice ul. Korczaka 2 działka nr 802/7	DATA:	05.2016
TYTUŁ RYS:	TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIĘTRO		SKALA:
AUTORZY OPRACOWANIA:	Józef Nycz	UPRAWNIENIA:	NR RYS:
	Eugeniusz Chuderski	GO-IV-63/487/76	E-06
PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE INŻ. LUKASZ CHMIEL UL. OSIEDŁOWA 11, 43-330 WILAMOWICE			