





OZNACZENIA


PIĘTRO


- 


oprawa oświetleniowa LED
Matis 25W IP20 900-2000 LM
- 


oprawa oświetleniowa LED z modułem awaryjnym 2h
Matis 25W IP20 900-2000 LM
- 


oprawa oświetleniowa LED z modułem awaryjnym 2h
WERONA 50W IP20 900-5500 Lm
- 


oprawa oświetleniowa LED z modułem awaryjnym 2h
- 


oprawa oświetleniowa LED
COSMIC QUAD LED 9W SA
- 

oprawa oświetleniowa LED z modułem awaryjnym 2h
COSMIC QUAD LED 9W - LED 2h SA
- 


oprawa oświetleniowa LED
COSMIC QUAD LED 9W SA z czujnikiem ruchu
- 


oprawa ewakuacyjna LED 3W
z piktogramem - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- 


oprawa ewakuacyjna LED 3W
z piktogramem - WYJŚCIE NA SCHODY
- 


oprawa ewakuacyjna LED 3W
z piktogramem - KIERUNEK WYJŚCIA
- 

oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu
oprawa oświetleniowa LED 12W MD 0-10-100 IP66

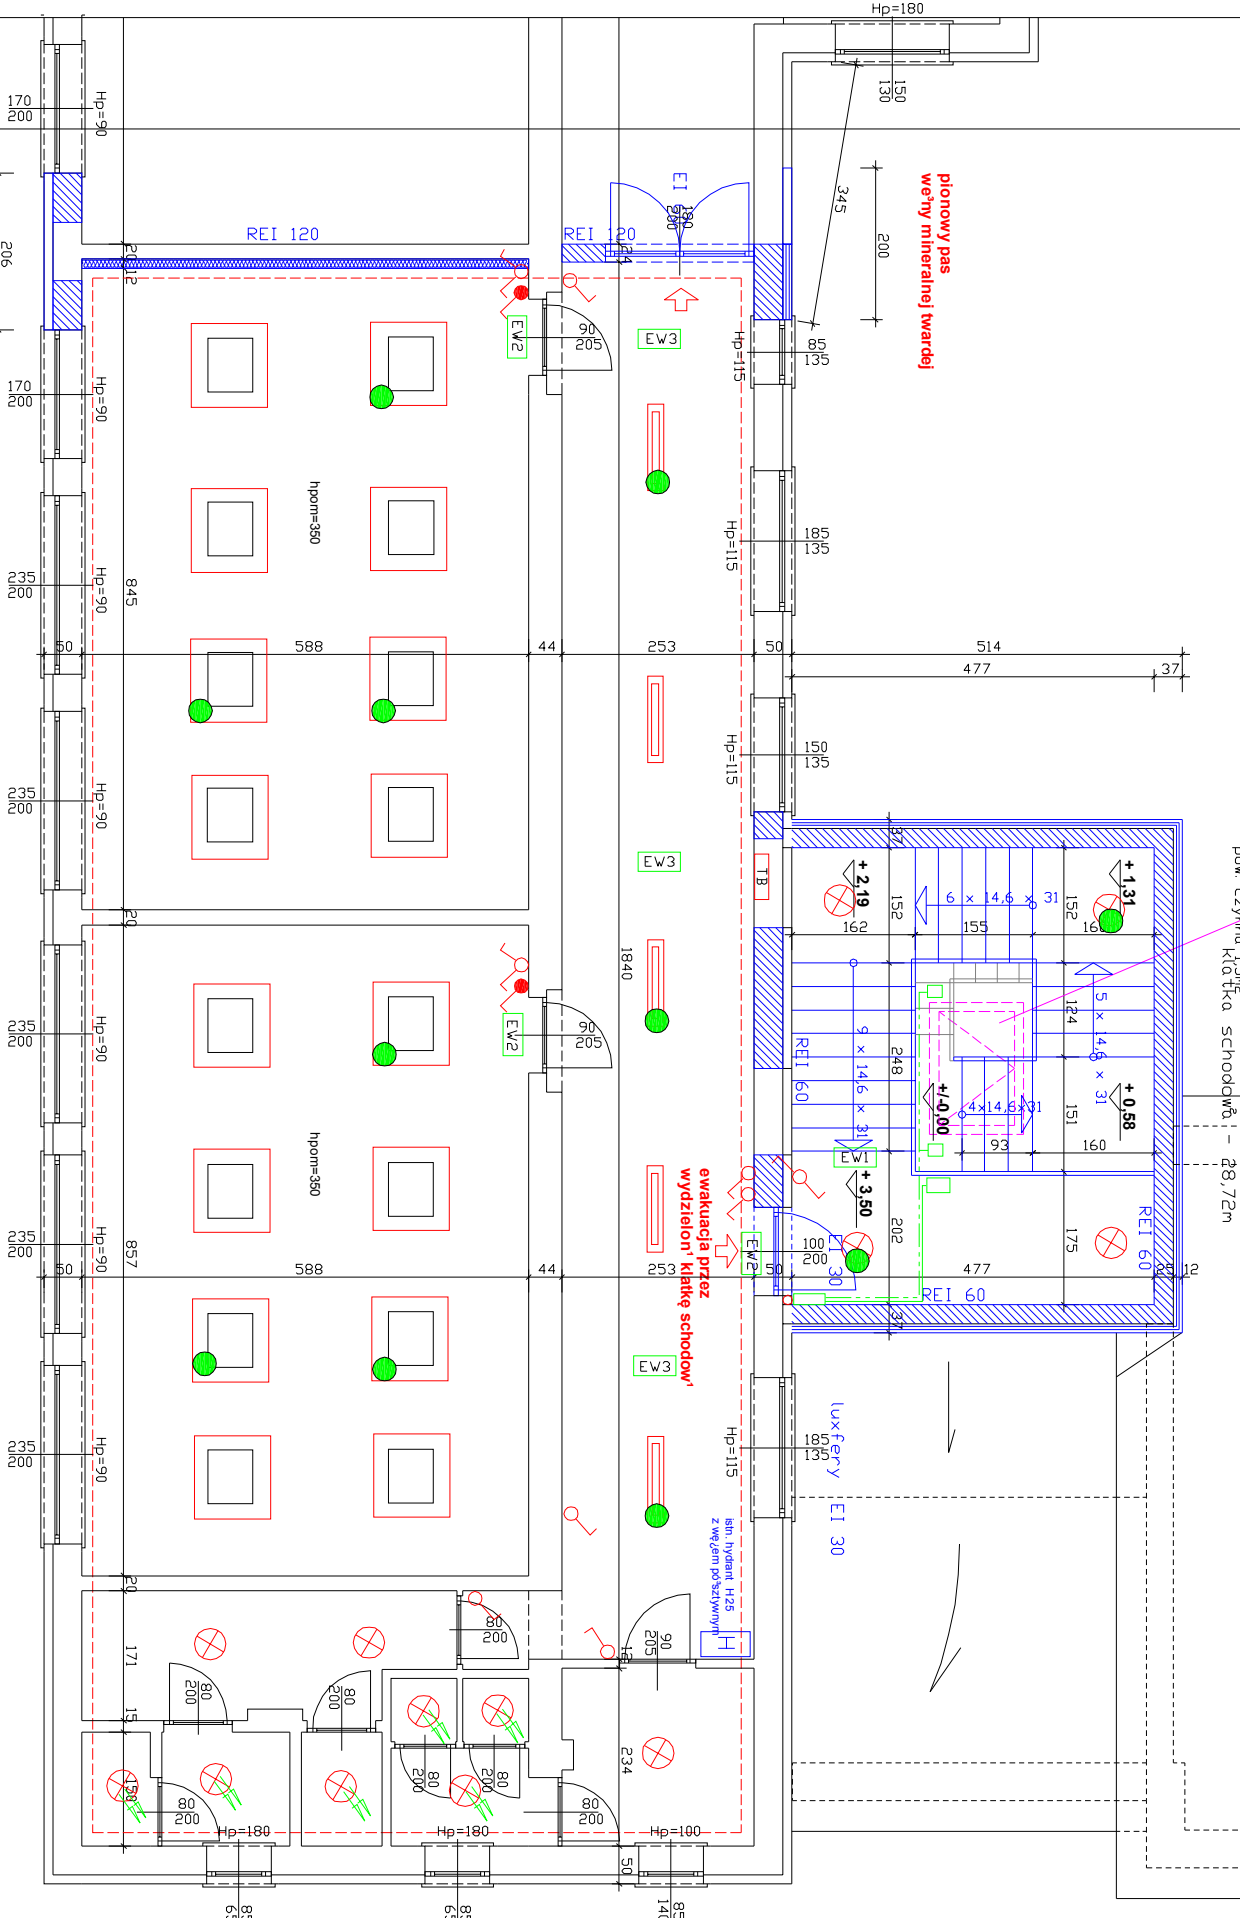
- 

łącznik krzyżowy
- 

łącznik pojedynczy
- 

łącznik podwójny
- 

Tablica bezpiecznikowa



UWAGA:
W OBRĘBIE PRZEDSZKOŁA
POZIOMY PAS MIĘDZY OKNAAMI PARTERU I PIĘTRA

OBIEKT	Dostosowanie budynku zespołu Szkolno-przedszkolnego w Janowicach do wymogów przeciwpożarowych		
INWESTOR	Gmina Beświna 43-512 Beświna ul. Kościuszki 111		
LOKALIZACJA	DATA	SKALA	
Janowica ul. Korczaka 2	05.2016	B/S	
TYTUŁ RYS.		NR RYS.	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE I AWARYJNE		E-03	
AUTORZ OPRACOWANIA	UPRAWNIENIA	POZIOMY	
Józef Nycz			
Eugeniusz Chuderski	GO-IV-634877/6	POZIOMY	
PROJEKTOWANE NADZOR W BUDOWNICTWIE ING. LUKASZ CHMIEŁ, UL. GOSŁĘDZKA II, 4-539 WILANÓWICE			