
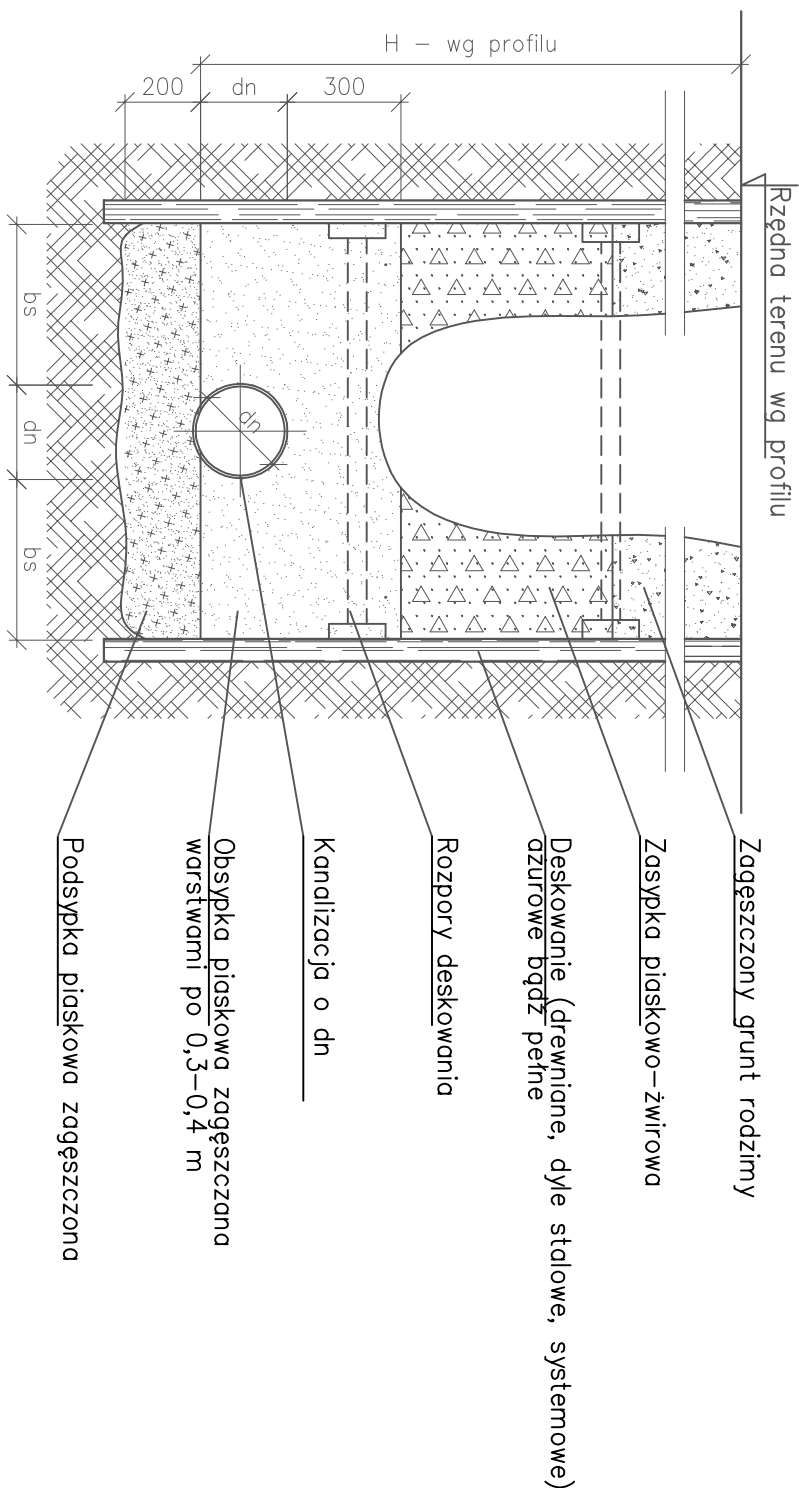


# WYTYCZNE UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW W WYKOPIE

skala 1:20

## Wtyczne posadowienia i zabezpieczenia rurociągów w wykopie

## Wytyczne wykonania wykopu w gruncie naturalnym

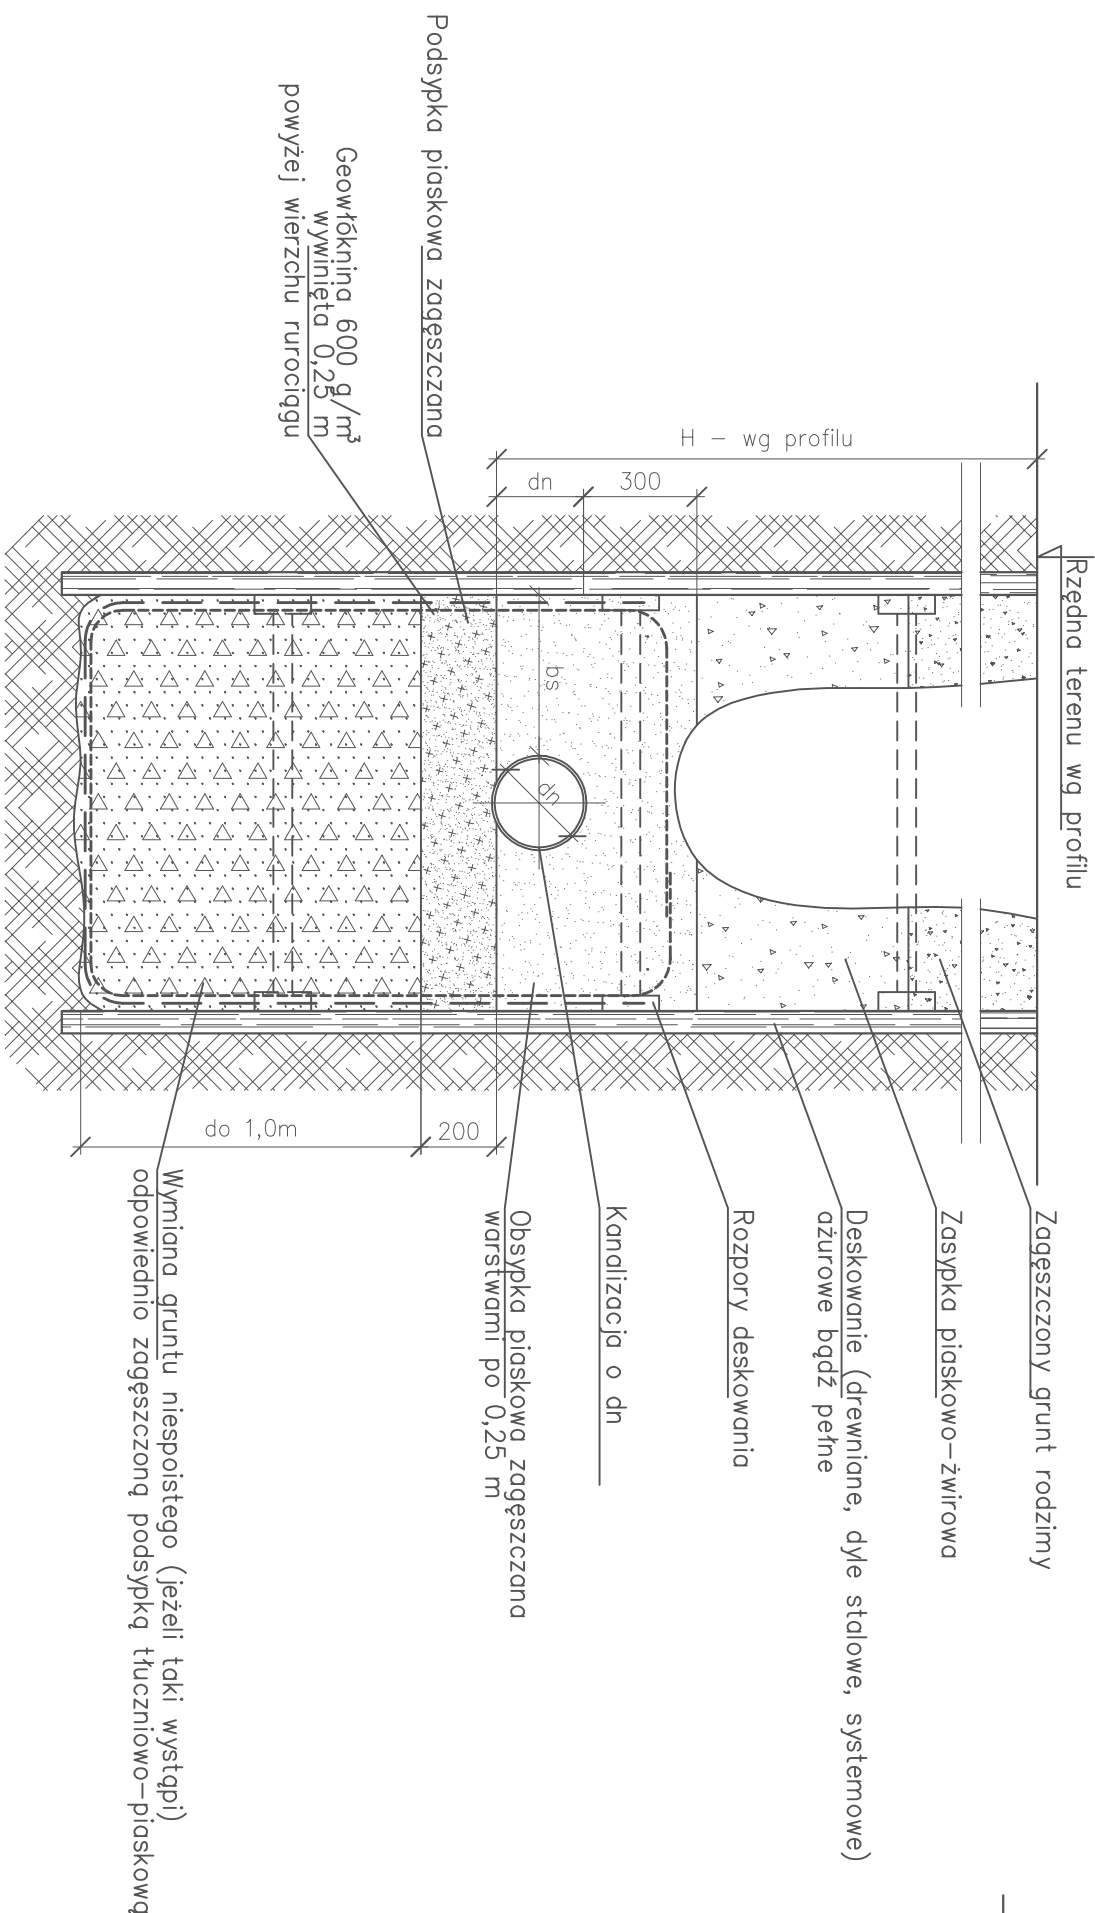

Wymiary podano w milimetrach

Minimalne odległości rury od skarpny wykopu bs	
Średnica rury dn [mm]	bs [m]
ø200–250 PVC	0,2
ø400–600 PE(SPIRO)	0,3

<b>"srodowisko"</b> BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH		43-300 BIELESKO-BIALA E-MAIL: SRODOWISKO@WP.PL TEL/FAX: (033) 497-30-08	
Inwestor: GMINA BESTWINA UL. KRAKOWSKA 111, 43-512 BESTWINA			
Temat: "WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY KOLEKTORA KANALIZACJI W SOŁECTWIE KANÓW W GMINIE BESTWINA"		NUMER RYSUNKU <b>5.2</b>	
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy		Branża: Technologiczno-Instalacyjna	
Rysunek: WYTYCZNE UKŁADZENIA RUROCIĄGU W WYKOPIE W TERENIE NATURALNYM		SKALA: 1:50 i 1:10	
Projektowała: mgr inż. Teresa Szendel nr upr. proj.-wyk. 60/777		Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Nawieśniak nr upr. proj.-wyk. SLK/0660/PWOS/04	
		Opracowała: mgr inż. Adriana Pysz	
		DATA: 12.2007	